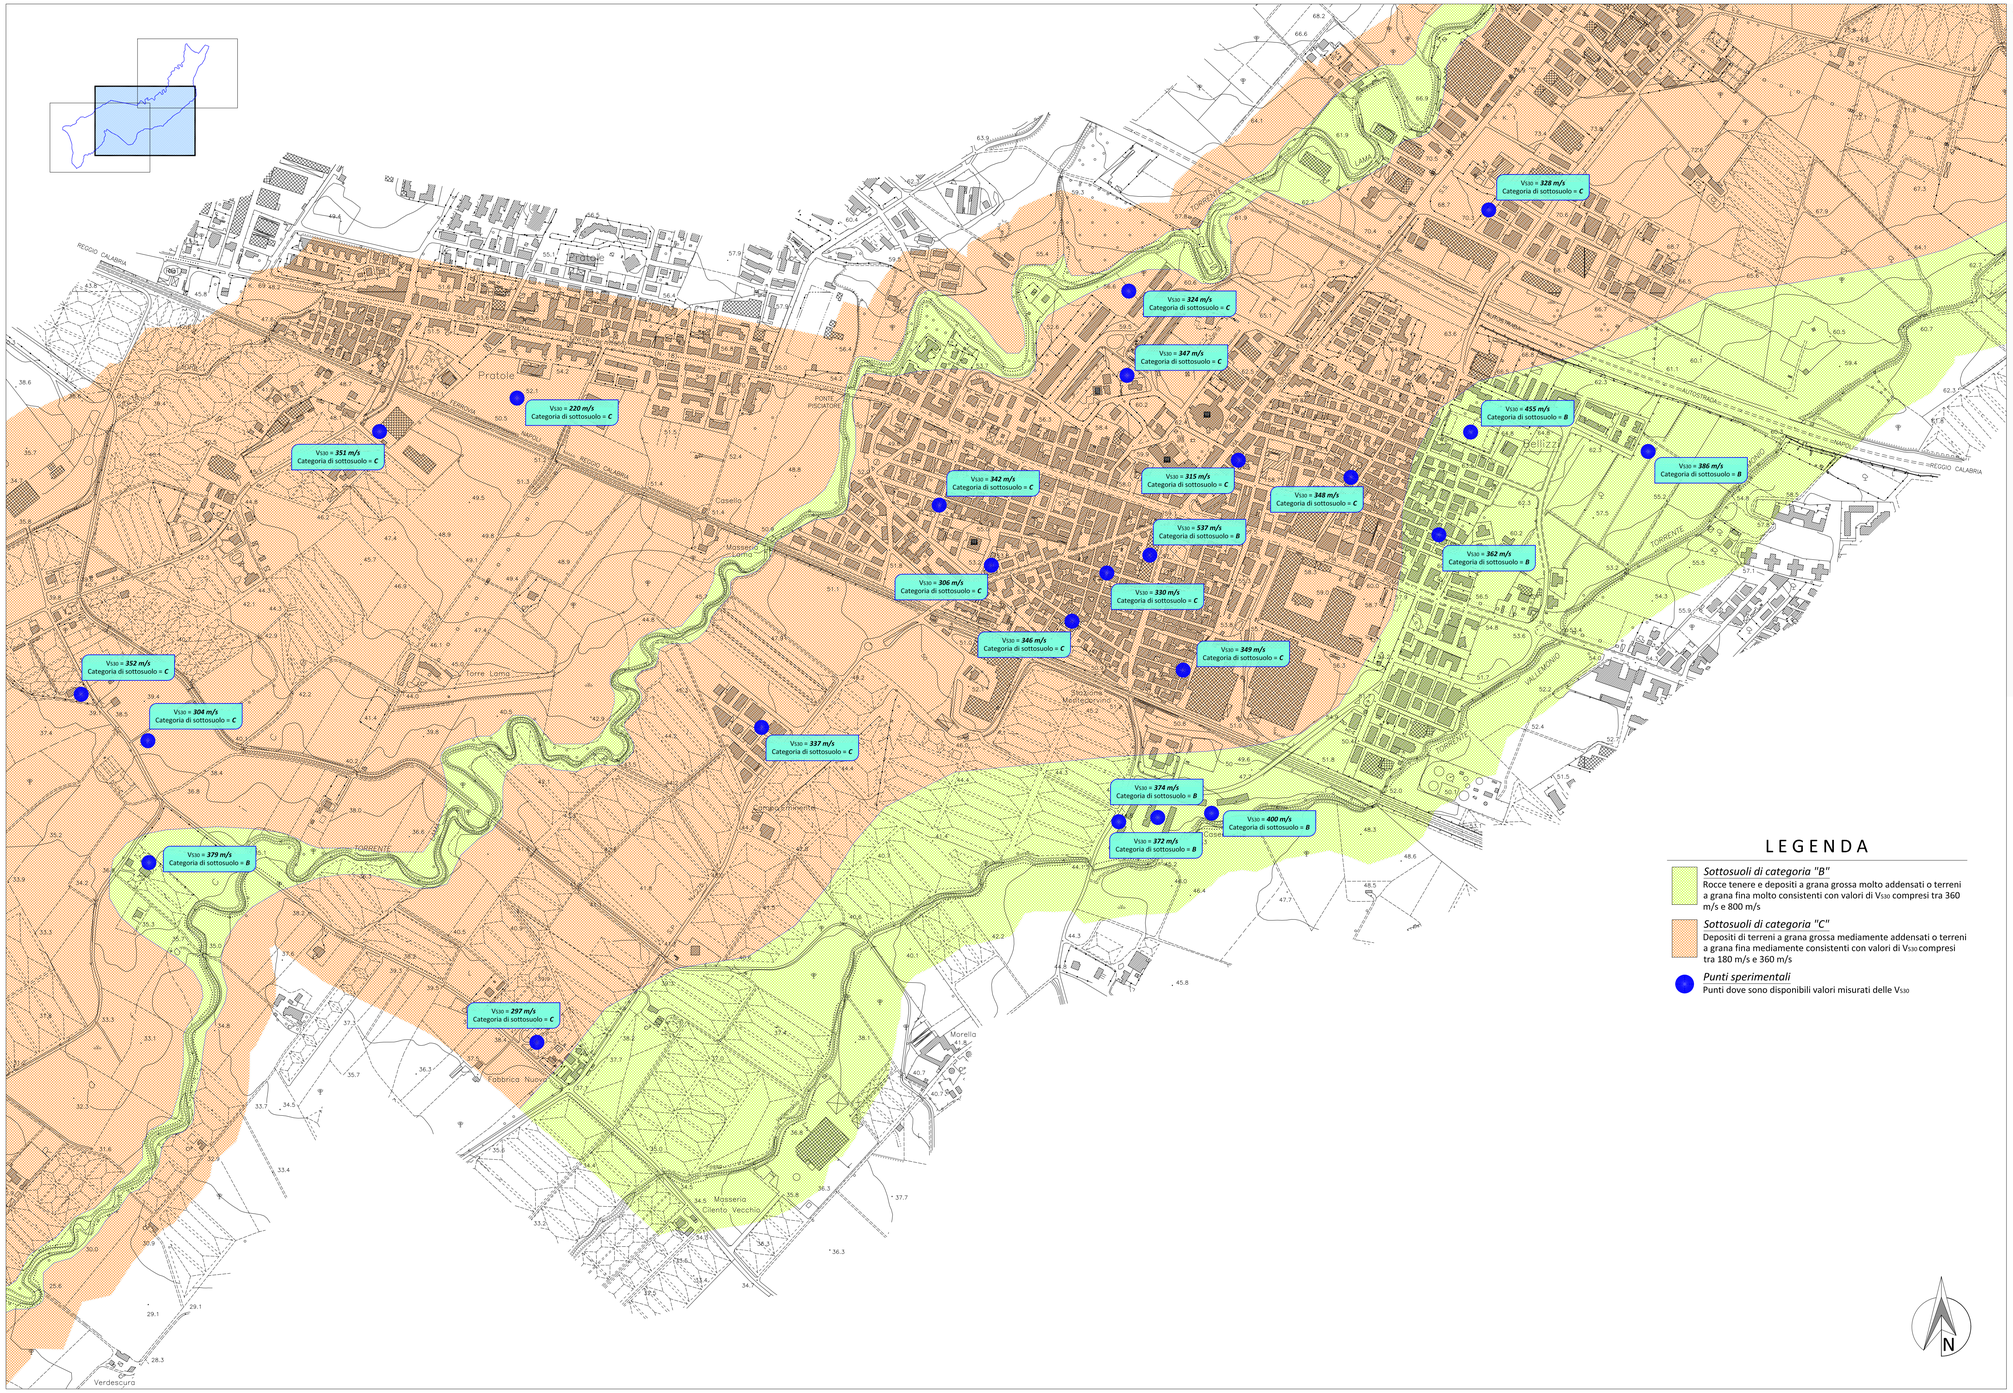


## LEGENDA

*Sottosuoli di categoria "B"*
Rocce tenere e depositi a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con valori di $V_{S30}$ compresi tra 360 m/s e 800 m/s

*Sottosuoli di categoria "C"*
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con valori di $V_{S30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s

*Punti sperimentali*
Punti dove sono disponibili valori misurati delle $V_{S30}$

N

*COMUNE DI BELLIZZI*
*(Provincia di Salerno)*

# *PIANO URBANISTICO COMUNALE*

# *STUDIO GEOLOGICO TECNICO*

*(Legge Regione Campania n° 9/1983 e Legge Regione Campania n° 16/2004)*

**G 07.2**

*Carta della zonizzazione sismica*
*Zona CENTRO*

*Scala 1:5.000*

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL GEOLOGO

*Dott.ssa Mariateresa BASSI*

Firmato digitalmente da Mariateresa Bassi
Data: 2017.06.27 12:49:34 +02'00'

*GIUGNO 2017*


*Via Comone dello Statuto, 4*
*84090 Montecorvino Pugliano (SA)*
*Tel: 393 9446236*
*Mail: mtbassi@alice.it - Pec: mariateresabassi@epap.sicurezzapostale.it*